

Direktoratet for Byggkvalitet
Postboks 8742 Youngstorget
28 Oslo
Norge

Brandprovning enligt EN 13823 (SBI Metod) och EN ISO 11925-2 (5 bilagor)

Introduktion

RISE har på begäran av Direktoratet for Byggkvalitet utfört brandprov enligt EN 13823:2020 (SBI metod) och EN ISO 11925-2:2020. Ändamålet är underlag för brandteknisk klassificering.

Produkt

Enligt information lämnad av uppdragsgivaren:

Arkiv nummer från Direktoratet for Byggkvalitet : 21/7648

Referens nummer:	G
Tillverkare:	Lunawood
Distributör:	Fritzøe Engros AS
Produkt:	TERMO D GRAN KLEDN DF
Tjocklek:	19 mm
Varenummer/nobb nr:	973264
Forhandler:	Maxbo

Kund

Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo, Norge.

Provtagning

Insänt av uppdragsgivaren. Det är okänt för RISE, Brand och Säkerhet om den insända produktens egenskaper motsvarar den genomsnittliga produktionen.

Provmaterialet inkom till RISE, Brand och Säkerhet den 7 Juni, 2022.

Provningsresultat

Erhållna provningsresultat redovisas i bilaga 1 och 3. Fotografier visas i bilaga 2 och förklaringar till provningsparametrar för SBI visas i bilaga 4.

Provningsresultaten är relaterade till de speciella förhållanden som råder vid provningstillfället, de kan inte ensamma ligga till grund för en brandriskvärdering av produkten ifråga.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress

Box 857
501 15 BORÅS

Besöksadress

Brinellgatan 4
504 62 Borås

Tfn / Fax / E-post

010-516 50 00
033-13 55 02
info@ri.se

Konfidentialitetsnivå

K4 - Mycket känslig

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Ackred.nr. 1002
Provning
ISO/IEC 17025

Kriterier

För att nå en klass "D-s2,d0", måste byggprodukter, exklusive golv och rörisolering, uppfylla följande kriterier vid provning enligt EN 13823:2020:

- $FIGRA_{0,4MJ} \leq 750 \text{ W/s}$
- $SMOGR \leq 180 \text{ m}^2/\text{s}^2$
- $TSP_{600s} \leq 200 \text{ m}^2$
- Inga brinnande droppar / partiklar inom 600 s

Som tillägg till ovanstående så måste byggprodukter, exklusive golv och rörisolering, även uppfylla följande kriterie enligt EN ISO 11925-2:2020, exponeringstid 30 s.:

Flamspetsen får inte nå 150 mm vertikalt från appliceringspunkten inom 60 s från det att lågan applicerats.

Slutsats

Träpanel som benämns "G" uppfyller kriterierna för en klass D-s2,d0 enligt EN 13501-1:2018. Testresultaten för träpanel som testats enligt denna rapport överensstämmer med den deklarerade brandklassificeringen.

Reaction to fire classification: *D-s2,d0*

Enligt "Declaration of performance" (appendix 5), brandklass för träpanel betecknad "G" är D-s2,d0, enligt EN 13501-1:2018.

Anmärkning

Akkrediteringen gäller för EN 13823:2020 och EN ISO 11925-2:2020.

RISE Research Institutes of Sweden AB Brand och säkerhet - Mellanskalelab

Utfört av



Johan Post

Granskat av



Per Thureson

Bilagor

- 1 Provningsresultat, EN 13823:2020
- 2 Fotografier
- 3 Provningsresultat, EN ISO 11925-2:2020
- 4 Förklaring till provningsparametrar, EN 13823:2020
- 5 Declaration of performance (DoP)

Bilaga 1

Provningsresultat, EN 13823:2020

Produkt

Enligt information lämnad av uppdragsgivaren:

Arkiv nummer från Direktoratet for Byggkvalitet : 21/7648

Referens nummer:	G
Tillverkare:	Lunawood
Distributör:	Fritzøe Engros AS
Produkt:	TERMO D GRAN KLEDN DF
Tjocklek:	19 mm
Varenummer/nobb nr:	973264
Forhandler:	Maxbo

Montering

Se foto 1 – 2, bilaga 2.

Produkten monterades enligt EN 13823:2020, 5.2.2 a, e och i. Den provades mot en gipsskiva med en luftspalt på 40 mm. Produkten monterades på substratet med skruvar mot horisontella träreglar. Gipsskivan uppfyller kraven i EN 13238. Panelerna i enlighet med EN 13823:2020, 4.4.11 togs bort. Vertikala och horisontella skarvar användes.

Provningsresultat

Försök nr	Försök 1	Försök 2	Försök 3	Medel värde	Kriterier för D-s2
Generell information					
Teststart, min:s	0:00	0:00	0:00		
Sekundärbrännaren tänds och justeras, min:s	2:00	2:00	2:00		
Huvudbrännaren tänds, min:s	5:00	5:00	5:00		
Huvudbrännaren stoppas, min:s	26:00	26:00	26:00		
Observationer					
Brinnande droppar eller partiklar	Nej	Nej	Nej		
Brinnande droppar eller partiklar, > 10 s	Nej	Nej	Nej		
Flamspridning i sidled fram till kanten, LFS	Nej	Nej	Nej		
Brandegenskaper, se graf nr 3 till 6					
FIGRA _{0,2MJ} , W/s	691	691	639	674	-
FIGRA _{0,4MJ} , W/s	691	691	639	674	≤750
SMOGR _A , m ² /s ²	8	7	9	8	≤180
THR _{600s} , MJ	18	18	17	17	-
TSP _{600s} , m ²	30	49	30	36	≤200

Observationer under provning

Inga.

Bilaga 1

Metod för beräkning av rök

Rökproduktionen, SPR, från brännaren beräknades med hjälp av data från den primära brännaren enligt EN 13823:2020, A.6.1.2.

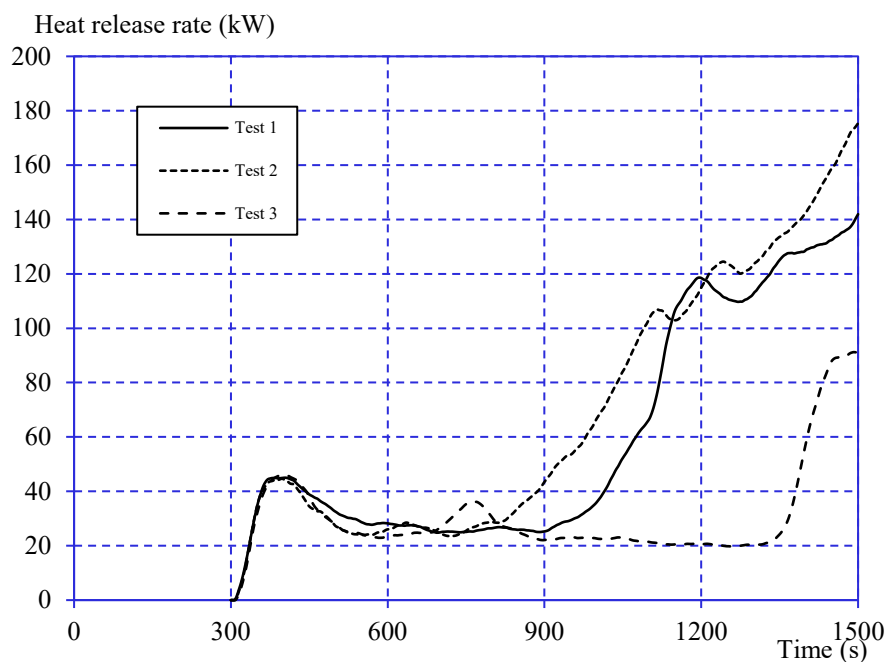
Värmeutveckling (HRR_{av})

Diagram 1 Värmeutveckling (exklusive brännare), 30 sekunders medelvärde.

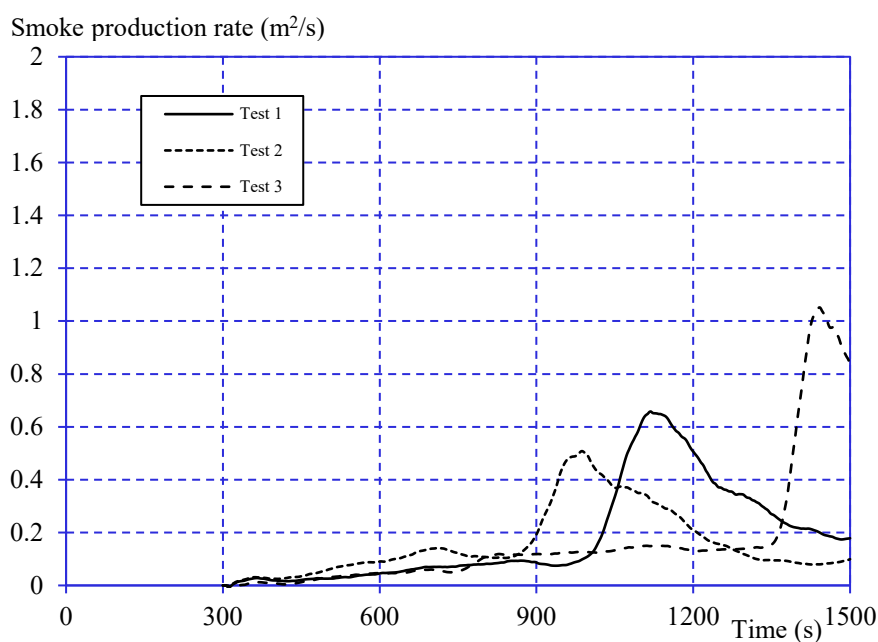
Rökutveckling (SPR_{av})

Diagram 2 Rökutveckling (exklusive brännare), 60 sekunders medelvärde.

Bilaga 1

Total värmeproduktion (THR)

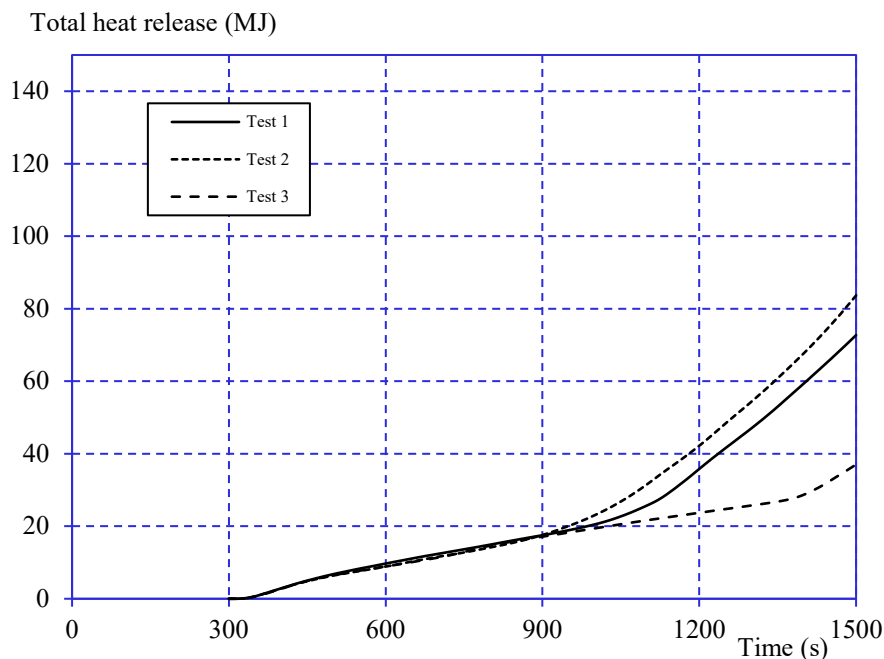


Diagram 3 Total värmeutveckling (exklusive brännare).

Total rökproduktion (TSP)

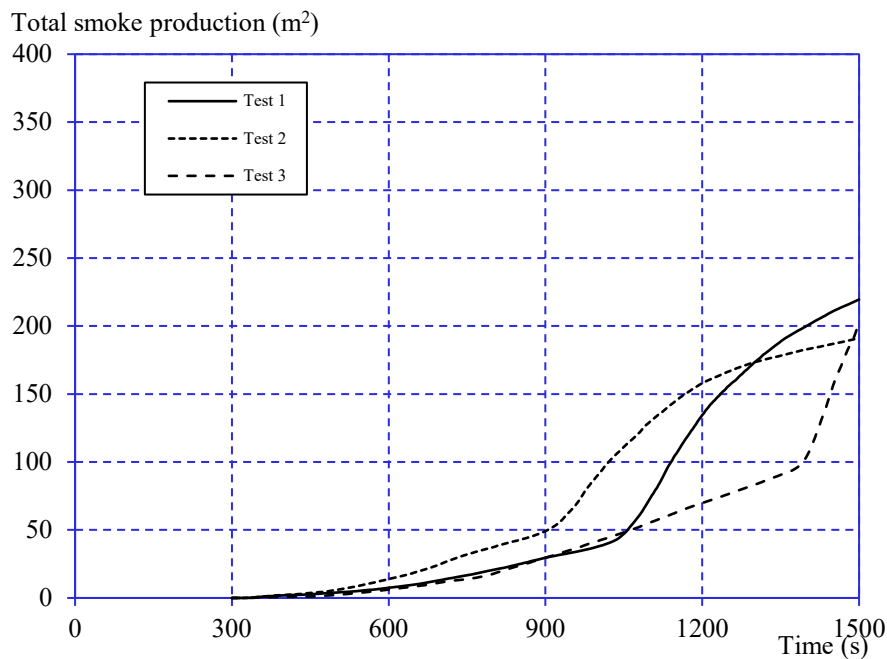


Diagram 4 Total rökproduktion (exklusive brännare).

Bilaga 1

Flre Growth RATE index (FIGRA)

FIGRA, $1000 \times \text{HRR}_{\text{av}}(t)/(t-300)$, (W/s)

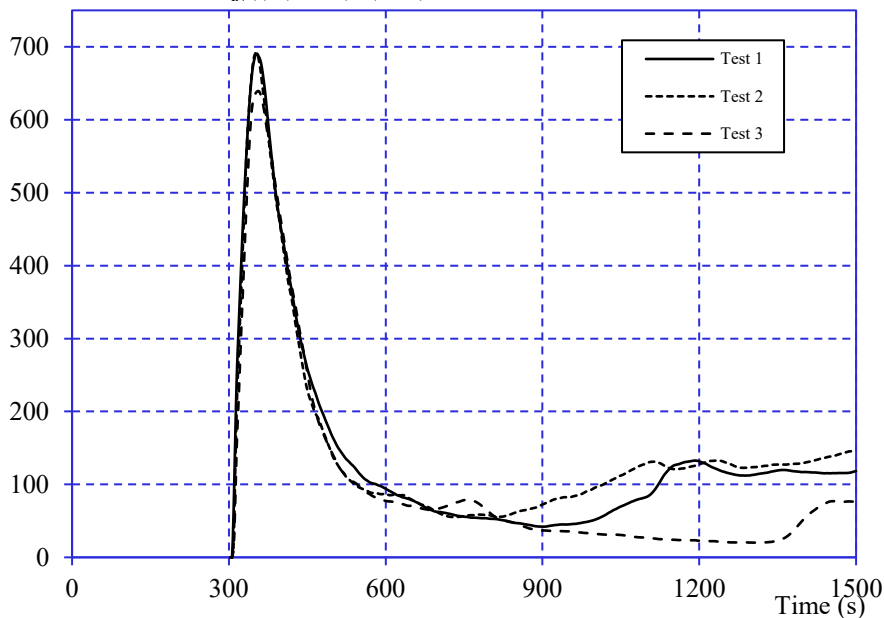


Diagram 5 FIGRA - tillväxtindex för brand.

SMOke Growth Rate index (SMOGRA)

SMOGRA, $10000 \times \text{SPR}_{\text{av}}(t)/(t-300)$, (m^2/s^2)

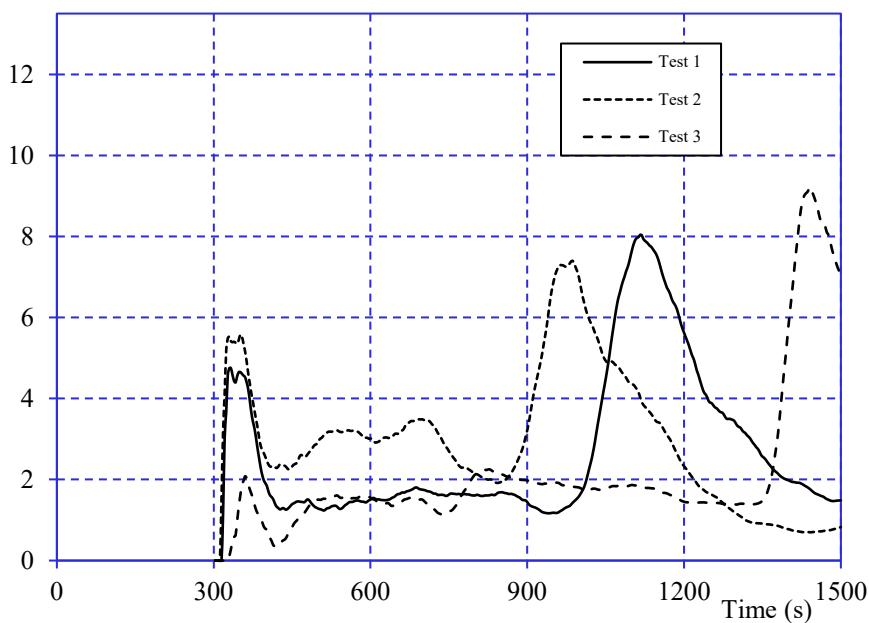


Diagram 6 SMOGRA - tillväxtindex för rök.

Bilaga 1

Anmärkning

Graf 5 och 6 visar *FIGRA* resp. *SMOGRA*, utan att tröskelvärdena enl. EN 13823 A.5.3 och A.6.3 har tillämpats. De rapporterade maximumvärdena för *FIGRA* resp. *SMOGRA* i tabellen ”Provningsresultat” kan vara mindre än de som visas i graferna eftersom tröskelvärdena här har tillämpats.

Uppmätt data

Tjocklek 18.7 – 18.9 mm.
Densitet 313 - 323 kg/m³.

Konditionering

I enlighet med EN 13238 och EN 13823:2020.

Konstant vikt:

Vikt 1: 1283 g

Vikt 2: 1283 g

Temperatur (23 ± 2) °C.
Relativ luftfuktighet (50 ± 5) %.

Tid : 24 h

Provningsdatum

30 juni och 1 juli, 2022.

Bilaga 2

Fotografier



Foto nr 1 Före provning "G"

Den exponerade ytan på den långa vingen.

*Information om produkt är felskrivet på skylten.
Skall vara Trekledning G.

Bilaga 2



Foto nr 2 Före provning "G"

Den vertikala yttre kanten av den långa vingen vid en höjd av 500 mm ovanför golvet i testriggen.

Bilaga 2



Foto nr 3 Efter provning "G"

Påverkan från flammorna i brännarhörnet.

Bilaga 3

Provningsresultat – EN ISO 11925-2:2020**Produkt**

Enligt information lämnad av uppdragsgivaren:

Arkiv nummer från Direktoratet for Byggkvalitet : 21/7648

Referens nummer:	G
Tillverkare:	Lunawood
Distributör:	Fritzøe Engros AS
Produkt:	TERMO D GRAN KLEDN DF
Tjocklek:	19 mm
Varenummer/nobb nr:	973264
Forhandler:	Maxbo

Provberedning

Provkroppen testades som den är, utan något substrat.

Applicering

Kantantändning. Flammans exponeringstid var 30 sekunder.

Provningsresultat

Försök nr	1	2	3	4	5	6
Produktionsriktning	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Provkroppen antändes, s	5	4	5	4	4	4
Tidpunkt då lågan når 150 mm, s	-*	-*	-*	-*	-*	-*
Brinnande droppar/partiklar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Tidpunkt när filterpapper antänds, s	-	-	-	-	-	-

*Branden i materialet slocknade innan flamfronten nådde referensmärket vid 150 mm.

Bilaga 3

Applicering

Ytantändning. Flammans exponeringstid var 30 sekunder.

Provningsresultat

Försök nr	1	2	3	4	5	6
Produktionsriktning	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Provkroppen antändes, s	22	25	20	19	21	20
Tidpunkt då lågan når 150 mm, s	-*	-*	-*	-*	-*	-*
Brinnande droppar	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Tidpunkt när filterpapper antänds, s	-	-	-	-	-	-

*Branden i materialet sloknade innan flamfronten nådde referensmärket vid 150 mm.

Uppmätta data

Tjocklek 18.7 – 18.9 mm.

Densitet 313 - 323 kg/m³.

Konditionering

Enligt EN 13238, 2010.

Temperatur (23 ± 2) °C.

Relativ luftfuktighet (50 ± 5) %.

Provningsdatum


18 augusti, 2022.

Bilaga 4

Förklaring till provningsparametrar – EN 13823:2020 (SBI metod)

Parameter	Förklaring
Teststart	Start för datainsamling.
Testslut	26:00 (min:s) efter teststart.
HRR_{av} , maximum, kW	Max värmeutveckling från material från antändning av huvudbrännaren till testets slut (exklusive brännarens värmeutveckling), angett som ett 30 sekunders medelvärde.
SPR_{av} , maximum, m^2/s	Max rökutveckling från antändning av huvudbrännaren till testets slut (exklusive brännarens värmeutveckling), angett som ett 60 sekunders medelvärde.
$FIGRA_{0,2MJ}$, W/s	Fire Growth Rate index är definierad som maximum av kvoten $HRR_{av}(t)/(t-300s)$, multiplicerad med 1000. Under $300 s \leq t \leq 1500 s$, tröskelvärde 3 kW and 0.2 MJ.
$FIGRA_{0,4MJ}$, W/s	Fire Growth Rate index är definierad som maximum av kvoten $HRR_{av}(t)/(t-300s)$, multiplicerad med 1000. Under $300 s \leq t \leq 1500 s$, tröskelvärde 3 kW and 0.4 MJ.
$SMOGRA$, m^2/s^2	SMOke Growth Rate är definierad som maximum av kvoten $SPR_{av}(t)/(t-300s)$, multiplicerad med 10 000. Under $300 s \leq t \leq 1500 s$, tröskelvärde $0.1 m^2/s$ and $6 m^2$.
THR_{600s} , MJ	Total värmeavgivning från provet under $300 s \leq t \leq 900 s$.
TSP_{600s} , m^2	Total rökproduktion från provet under $300 s \leq t \leq 900 s$.

Bilaga 5

YTSELSEERKLÄRING nr.10 Termisk modifierad massiv utvendig kledning og terrassebord av Nordisk furu	LUNAWOOD®																					
<p>1. Unik identifikasjonskode for produkttype:</p> <p style="text-align: center;">Termisk modifierad massiv kledning med og terrassebord av Nordisk for utvendig bruk. Termisk modifierad i behandlingsklasse Thermo-O</p> <p>2. Type, batch eller serienummer eller andre element slik at identifisering av byggeproduktet som kreves under artikkel 11 (4):</p> <p style="text-align: center;">16-42x68-185mm Utvendige bruksapplikasjoner som, trekledning for vegger-og tak samt terrassebord.</p> <p>3. Tenkt bruk av byggeproduktet er i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon, som forutsett av produsenten:</p> <p style="text-align: center;">Kledning og terrassebord for utvendig bruk.</p> <p>4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov i henhold til artikkel 11 nr.</p> <p style="text-align: center;">Stem Lunawood Ltd Asemantie 52 FIN-74170 IISALMI Finland Tlf. +358 17 770 0200 Faks: +358 17 742 199 Det gjeldene navn og kontaktadresse til den autoriserte representanten hvis mandat dekker oppgavene som er angitt i artikkel 12(2):</p> <p>5. System eller systemer for vurdering og verifisering av utførelsesutførelsen av byggeproduktet som angitt i HLR, vedlegg V: AVCP-system</p> <p style="text-align: center;">AVCP 4.</p> <p>6. Ved ytelseserklæring om et byggeprodukt dekket av a harmonised standard:</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>9. Erklærte ytelser</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Viktige egenskaper</th> <th style="text-align: left;">Ytelse</th> <th style="text-align: left;">Harmoniserte tekniske spesifikasjoner</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arter</td> <td>Scots pine (Pinus sylvestris)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tetthet og tykkelse</td> <td>390kg/m³, 316/13-3/213 mm</td> <td>EN14915:2006-AC:2007</td> </tr> <tr> <td>Brannmotstand</td> <td>D-s2 , d0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vanndampgjennomtrengelighet</td> <td>60µ (andre er i seg selv)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Varmeledningsevne</td> <td>0,11W / (m K)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Holdbarhet classification- mot sopp</td> <td>Glass 2 Thermo-D</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Viktige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner	Arter	Scots pine (Pinus sylvestris)		Tetthet og tykkelse	390kg/m ³ , 316/13-3/213 mm	EN14915:2006-AC:2007	Brannmotstand	D-s2 , d0		Vanndampgjennomtrengelighet	60µ (andre er i seg selv)		Varmeledningsevne	0,11W / (m K)		Holdbarhet classification- mot sopp	Glass 2 Thermo-D	
Viktige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte tekniske spesifikasjoner																				
Arter	Scots pine (Pinus sylvestris)																					
Tetthet og tykkelse	390kg/m ³ , 316/13-3/213 mm	EN14915:2006-AC:2007																				
Brannmotstand	D-s2 , d0																					
Vanndampgjennomtrengelighet	60µ (andre er i seg selv)																					
Varmeledningsevne	0,11W / (m K)																					
Holdbarhet classification- mot sopp	Glass 2 Thermo-D																					
<p>10. The ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarete ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen utstedes under produsentens eneansvar identifisert i punkt 4.</p> <p>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</p> <p>Arto Halonen , administrerende direktør</p> <p>Iisalmi 25 June 2013 </p>																						

Verifikat

Transaktion 09222115557477524146

Dokument

O100609-1128066-4 EN 13823 EN ISO 11925-2
Direktoratet for Byggkvalitet Trekledning G 2368mE
Huvuddokument
14 sidor
Startades 2022-09-20 07:53:06 CEST (+0200) av Johan
Post (JP)
Färdigställt 2022-09-20 16:49:37 CEST (+0200)

Signerande parter

Johan Post (JP)
RISE Research Institutes of Sweden AB
Org. nr 556464-6874
johan.post@ri.se



Signerade 2022-09-20 07:53:48 CEST (+0200)

Per Thureson (PT)
RISE Resaerch Instutes of Sweden AB
per.thureson@ri.se



Signerade 2022-09-20 16:49:37 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

